








L E G E N D A :

-  gniazdo 230V IP44;
-  gniazdo 24V
-  gniazdo 400V/16A

bednarka 30x4mm mocowaną na uchwytach dystansowych pomalowana na kolor zielono-żółty, z którą należy połączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń i instalacji (wod-kan, C.O. itp.) kotłowni.

-  czujnik gazu typu DEX-12
-  sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-31
-  zawór szybkozamykający typu MAG-3

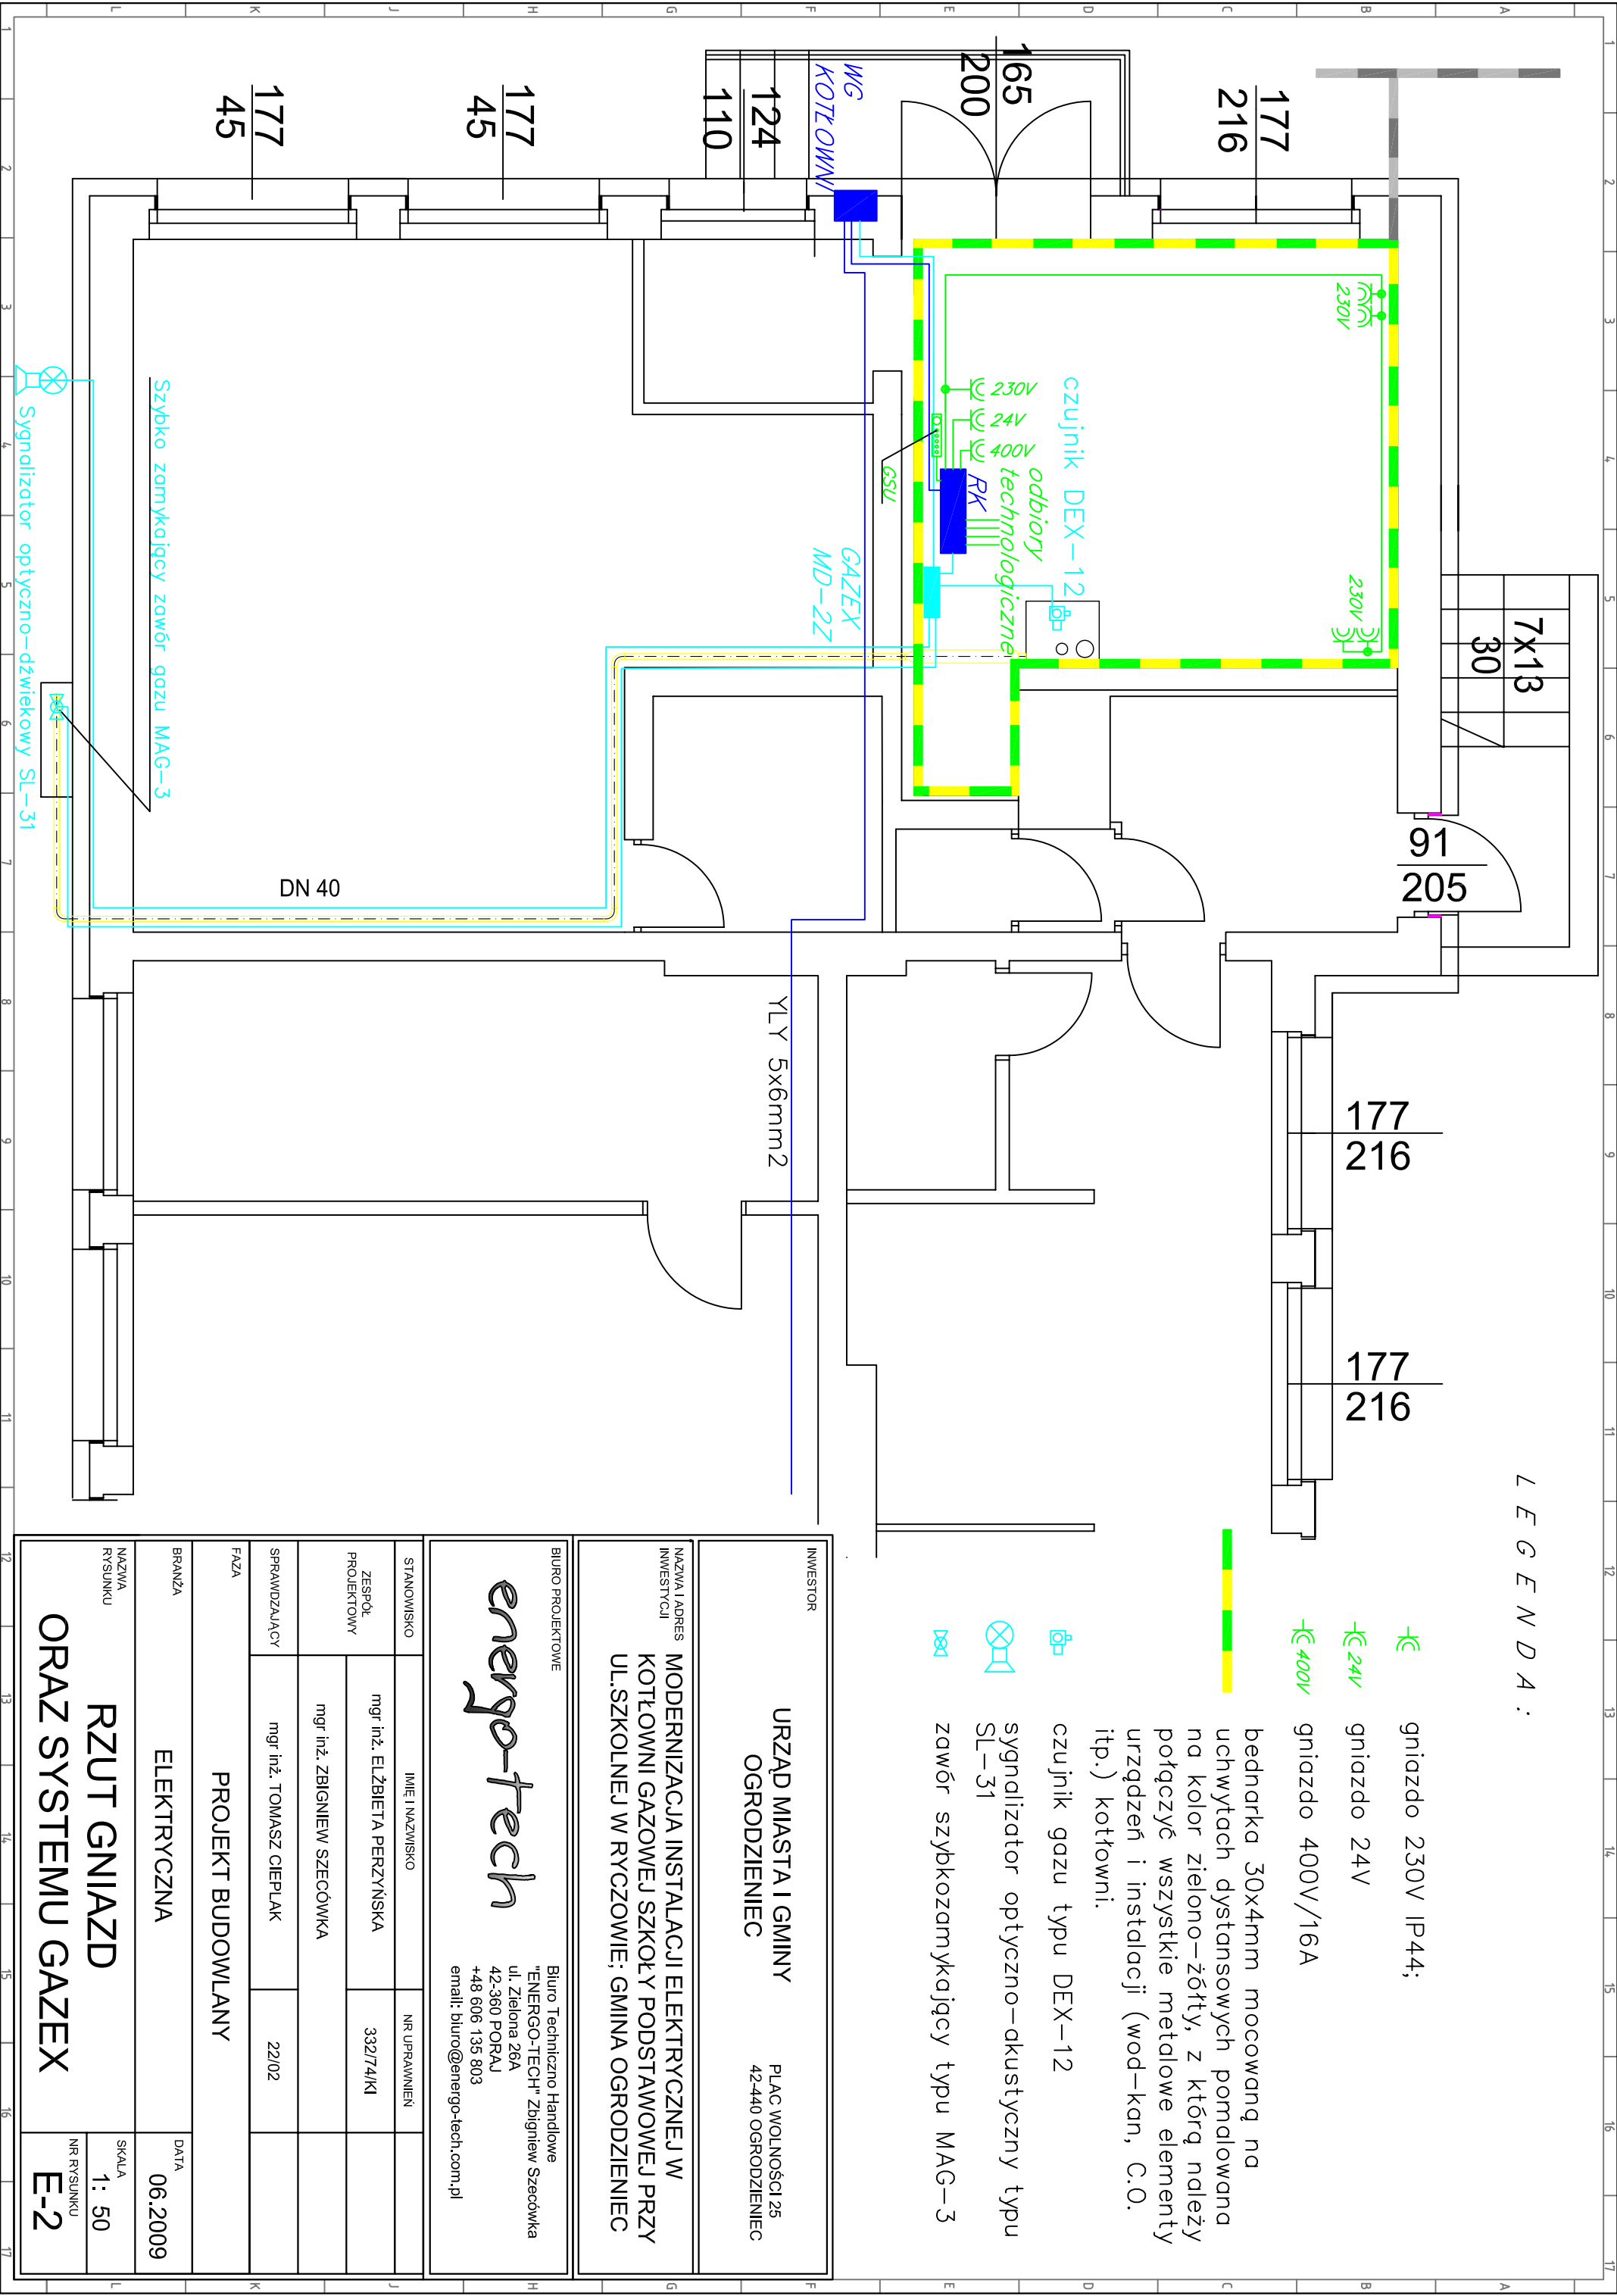

INWESTOR	
URZĄD MIASTA I GMINY	
OGRODZIENIEC	
PLAC WOLNOŚCI 25	
42-440 OGRODZIENIEC	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	
MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOTŁOWNI GAZOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W RYCZOWIE; GMINA OGRODZIENIEC	

BIURO PROJEKTOWE		
Biurowo Techniczne Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szczółka ul. Zielona 26A 42-360 PORAJ +48 606 135 803 email: biuro@energo-tech.com.pl		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. ELŻBIETA PERZYŃSKA	332/74/KI
mgr inż. ZBIGNIEW SZCZÓŁKA		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ CIEPLAK	22/02

FAZA		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
DATA		06.2009
NAZWA RYSUNKU	RZUT GNIAZD	SKALA 1: 50
ORAZ SYSTEMU GAZEX		NR RYSUNKU E-2