


L E G E N D A :



2x58W IP65

oprawa świetłówkowa typu FIBRA PC
II 2x58W EVG IP65 – PLEXIFORM;



2x18W

oprawa świetłówkowa typu SOLAR
NEW 2x18W EVG IP55 – PLEXIFORM;




oprawa ewakuacyjna typu STAR 8W/2h
z funkcją autotestu i odpowiednim
piktogramem – PLEXIFORM;



łącznik 1–bieg. IP44;



łącznik świecznikowy IP44;

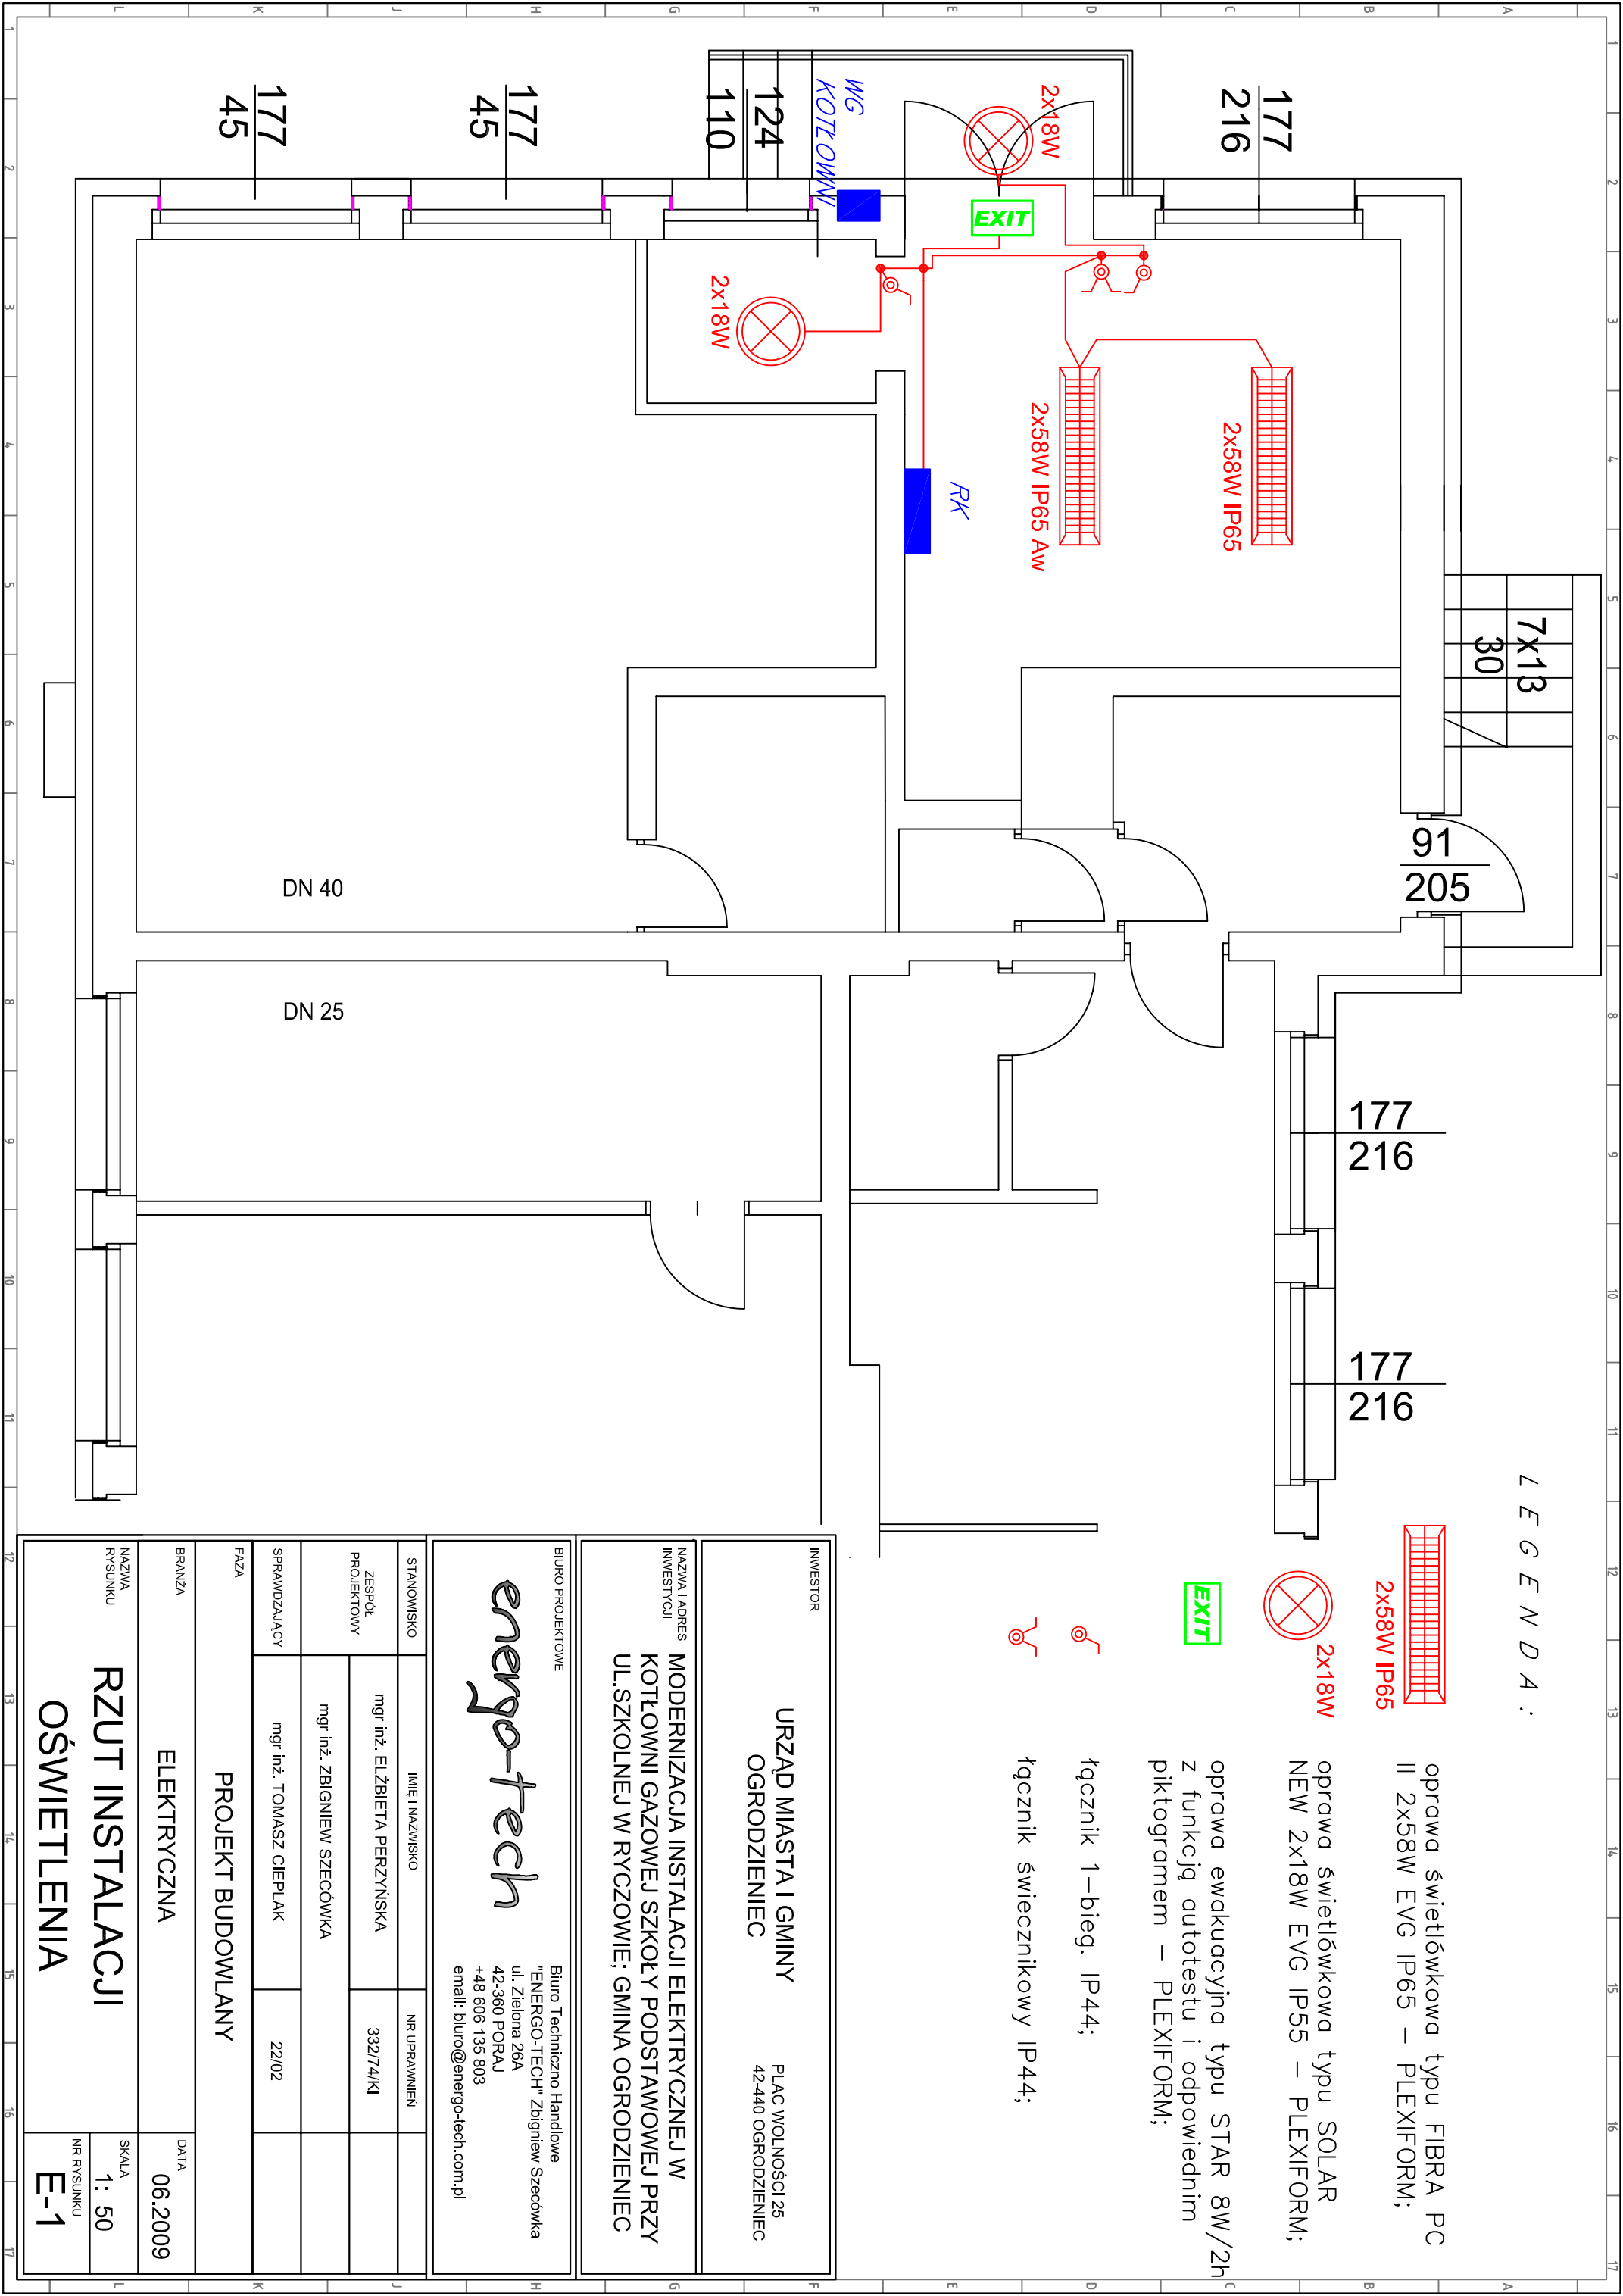

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC		PLAC WOLNOŚCI 25 42-440 OGRODZIENIEC	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W KOTŁOWNI GAZOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W RYCZOWIE; GMINA OGRODZIENIEC			
BIURO PROJEKTOWE		Biuro Techniczno Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szczółka ul. Zielona 26A 42-360 PORAJ +48 606 135 803 email: biuro@energo-tech.com.pl			
energo-tech					
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. ELŻBIETA PERZYŃSKA		332/74/KI		
	mgr inż. ZBIGNIEW SZCZÓŁKA				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. TOMASZ CIEPLAK		22/02		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA	ELEKTRYCZNA				DATA 06.2009
NAZWA RYSUNKU	RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIA				SKALA 1: 50
					NR RYSUNKU E-1