


LEGENDA:

1. Wentylacja mechaniczna (wentylator kanałowy min. 60m3/h) kanał DN 200 do czepni zakończenie kominkiem wentylacyjnym PE
2. Wentylacja mechaniczna (wentylator kanałowy min. 60m3/h kanał.) DN 200 do wyrzutni zakończenie kominkiem wentylacyjnym PE

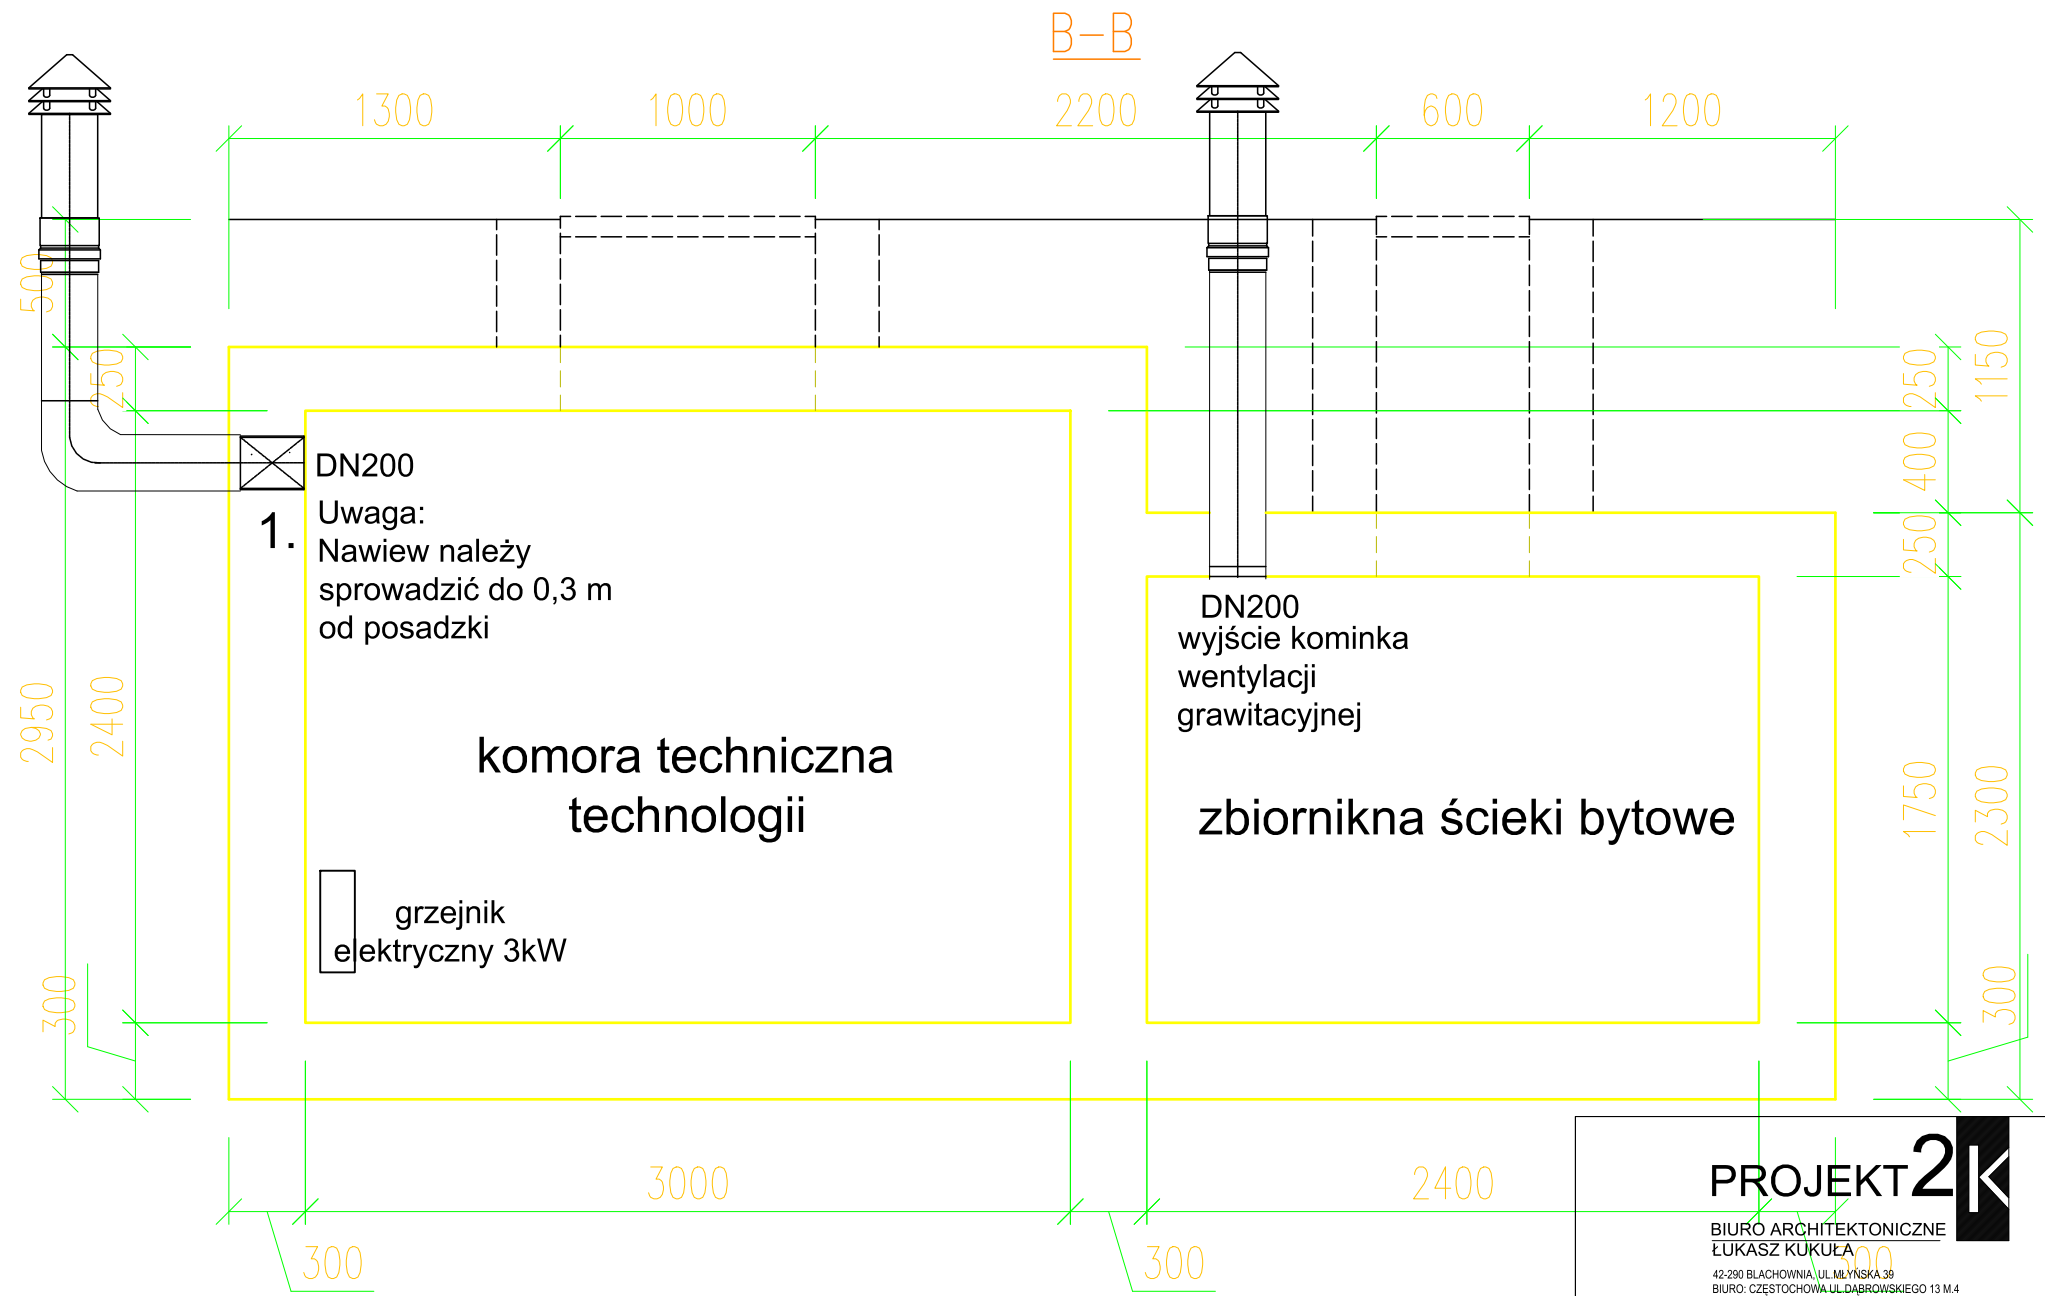

PROJEKT 2K BIURO ARCHITEKTONICZNE ŁUKASZ KUKULA 42-200 BLACHOWNA, UL. MŁYŃSKA 3B BIURO: CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBOWSKIEGO 13 M.1 TEL. 82-65-105 100 E-MAIL: LUKASZ.KUKULA@OPONA.PL			
NAZWA PROJEKTU:		PRZEBUDOWA BRODZIKA W OŚRODKU KREPA W OGRÓDZIENCU	
ADRES:		NA DZ. NR EWID. 6768/3, OBRĘB OGRÓDZIENIEC JEDNOSTKA EWID. OGRÓDZIENIEC, UL. SPACEROWIA 42-440 OGRÓDZIENIEC	
INWESTOR:		GMINA OGRÓDZIENIEC, UL. PLAC WOLNOŚCI 25, 42-440 OGRÓDZIENIEC	
TREŚĆ RYSUNKU:		SCHEMAT ZBIORNIKÓW	
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr upr. proj. 1795/POOS/11	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Roman Księżnik	1490/POOS/10	Podpis:	
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. Marzena Kolanus		Podpis:	
Stadium/Index:	Branża:	Data:	Skala:
P.W. --	SANITARNA	07.2021	1:50 S-10