


- UWAGI:
- 1) Raz na pół roku należy dokonywać przeglądów technicznych armatury węzła wodomierzowego przez osoby odpowiednio przeszkolone.
 - 2) przejścia przewodami przez ściany studni wykonać jako elastyczne i szczelne stosując do tego celu specjalnie przeznaczone
 - 3) W komorze należy zamontować urządzenie pompowe z odpływem wody na powierzchnię terenu zieloną lub do systemu kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się zastosowanie innego pochłaniacza wilgoci w komrze wodomierzowej, wymienianego okresowo przez właściciela komory wodomierzowej.

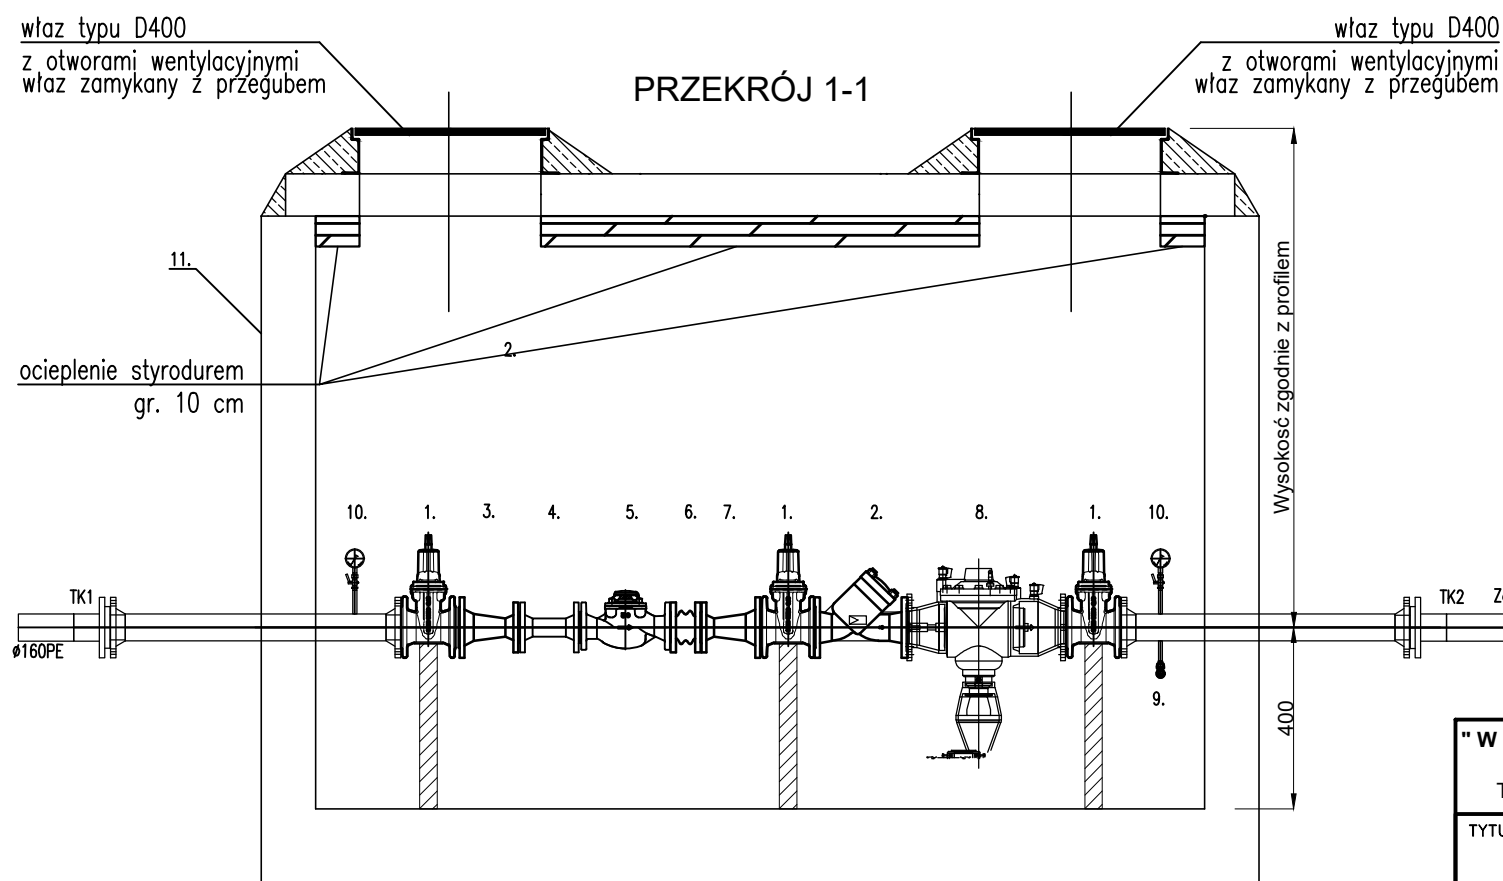

Ozn.	Nazwa	Szt.
1.	Zasuwa kołnierzowa DN80	3
2.	Filtr siatkowy DN80	1
3.	Zwężka DN80/50	1
4.	Prostka dwukołnierzowa DN50, L=200mm	1
5.	Wodomierz DN50, L=300mm	1
6.	Kształtka montażowo-demontażowa (kompensator) DN50	1
7.	Zwężka DN50/80	1
8.	Zawór antyskażeniowy BA DN80	1
9.	Kurek odwadniający DN15 z korkiem zaslepiającym	1
10.	Zawór z kurkiem manometrycznym i manometrem	2
11.	Komora wodomierzowa prefabrykowana o wym. 3,3 x 2 m	1
TK1	Tuleja kołnierzowa PE#110/DN80	1
TK2	Tuleja kołnierzowa DN80/PE#160	1

"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY
42-400 ZAWIERCIE; UL. SIENKIEWICZA 58 B
TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007

TYTUŁ OPRACOWANIA:
GMINNE CENTRUM RECYKLINGU W OGRODZIEŃCU – SERCE JURY – ETAP I

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
OGRODZIEŃC SP. Z O.O.
UL. SŁOWACKIEGO 11B, 42-440 OGRODZIEŃC

LOKALIZACJA:
DZ. NR 625/85, OGRODZIEŃC

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT KOMORY WODOMIERZOWEJ

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
IS	PROJEKTOWAŁA mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
	SPRAWDZIŁ mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
NR PROJEKTU: T.640.21.05	DATA: 2021-02	BRANŻA: IS	FAZA: PT
		SKALA: 1:25	FORMAT: A3
		NR RYSUNKU: 14	STRONA: